

αυτοματισμοί και ρομποτική



Τεχνολογίες βιομηχανικών δικτύων, διαγνωστικής και ελέγχου

Κώστας Βλάχος¹, Φιλοκτήμων Ρεπούλιας², Νικόλαος Χερουβείμ³, Ευάγγελος Παπαδόπουλος⁴


Εισαγωγή

Εάν παρατηρήσει κανείς τη μορφή της βιομηχανίας σήμερα, θιάστερα στις πιο ανεπιμένες τεχνολογικές και βιομηχανικές χώρες, θα δει ότι έχει μεταμορφωθεί σε σχέση με την εικόνα της μερικές δεκαετίες πριν. Με στόχο την αύξηση της παραγωγής και της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων και την ταυτόχρονη μείωση του κόστους, έχει επιτύχει μια μικρή «κεπανάσταση» με την εφαρμογή μοντέρνων τεχνολογιών σε όλους τους τομείς. Αυτό που γίνεται αντιληπτό μέρος ως είναι ότι ενώ συνεχίζει να υπάρχει μία σταθερή ηλεκτρομηχανολογική υποδομή, αυτή συνοδεύεται από μεγάλο αριθμό αριθμούς συσκευών, που επικοινωνούν μεταξύ τους, που παρέχουν πληροφορίες για τις λειτουργίες, που ελέγχουν με ακρίβεια την παραγωγή και που αφέλουν την παρουσία τους στη σταδιακή διεύθυνση της τεχνολογίας της πληροφορίας, του αυτόματου ελέγχου και της ηλεκτρονικής. Η κρήτη αυτών των τεχνολογιών επεκτείνεται στο σύνολο της βιομηχανικής παραγωγής, από τη συλλογή και διανομή πληροφορίας και από τις μονάδες επεξεργασίας, μέχρι τη διάγνωση λαθών, των ποιοτικού ελέγχου των προϊόντων και την ασφάλεια του προσωπικού. Στο άρθρο θα αναφερθούμε πιο συγκεκριμένα σε παραδείγματα εισαγωγής νέων τεχνολογιών σε τρεις τομείς της λειτουργίας μιας βιομηχανικής μονάδας, οι οποίοι αφέντη παρουσιάζουν διάτερο ενδιαφέρον και θεωρούνται τομείς κλειδιά, αφετέρου είναι εξαιρετικά συνδεδεμένη μεταξύ τους. Αυτοί είναι: (α) διαδικτύων και διεπαφή (Interfacing), (β) διαγνωστική και παρακολούθηση και (γ) βιομηχανικός έλεγχος. Τα παραδείγματα αυτά δείκνυνται οι τεχνολογίες και οικονομικές συνθήκες είναι πλέον ώριμες για την ακόμα πιο ολοκληρωμένη εφαρμογή αυτών των τεχνολογιών και στην ελληνική βιομηχανία.

Βιομηχανικά δίκτυα

Καθώς η τεχνολογία της δικτυακής διασύνδεσης εξελίσθηκε και έγινε ποιο αξιόπιστη και σταθερή, ήταν αναμενόμενη η ιούστηση της από τη βιομηχανία των διεργασιών. Τα δίκτυα επικοινωνιών παντενώνται σε μεγάλο αριθμό και σε πολλά επίπεδα στο σύγχρονο βιομηχανικό αυτοματισμό. Όπως φαίνεται στο Σχ. 1, τα επίπεδα στα οποία διασχιζεται η διαδικτύωση σε ένα τυπικό βιομηχανικό σύστημα ελέγχου ξεκινούν από το πιο χαμηλό επίπεδο των αισθητήρων συνεχίζουν με το επίπεδο του ελέγχου διεργασιών, ενώ στην κορυφή βρίσκεται το επίπεδο της διάδοσης πληροφορίας μέσω στη βιομηχανία. Με την εξέλιξη των πρωτόκολλων των διάφορων πεδίων, οι διαφορές μεταξύ των διαφόρων επιπέδων γίνονται δυσδιάκριτες. Στο πιο χαμηλό επίπεδο, έχει αρχίσει να πραγματοποιείται με ταχείς ρυθμούς η διασύνδεση των αισθητήρων και η μεταφορά των δεδομένων τους με δικτυακές συνδέσεις. Δίκτυα αυτού του

επιπέδου χρησιμοποιούνται συνήθως σε μικρότερα συστήματα με περιορισμένο αριθμό εισόδων και εξόδων. Για την πραγματοποίηση αυτών των δικτύων, έχουν αναπτυχθεί κατάλληλα πρωτόκολλα μεταφοράς δεδομένων, αρχικά για αναλογικά σήματα με το πρωτόκολλο HART και τελευταία με το πρωτόκολλο AS-i για τη διασύνδεση αισθητήρων-επενεργητή. Ενώ τα παραπάνω δίκτυα αισθητήρων έχουν χαμηλό κόστος και

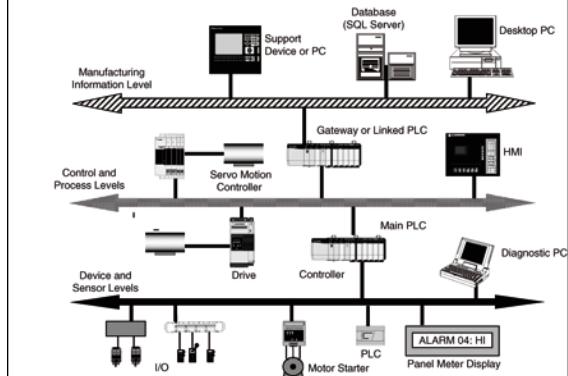

Σχήμα 1. Αρχιτεκτονική συστήματος πολλαπλών διαύλων



Σχήμα 2. Τα PC/104 έχουν περίπου την επιφάνεια μιας δισκέτας.

[automatismos]

είναι κατάληγα για μικρά συστήματα, ένας σύγχρονος βιομηχανικός αυτοματισμός συντάξει πλέον τη διαίρεση διανούνσεων των επιπέδων, με ένα ολοκληρωμένο σύστημα από ελεγκτές, αισθητήρες, συσκευές και διάταξες και πλέον εξελιγμένα δικτύα συσκευών μεγαλύτερου εύρους ζώνης επικοινωνιών. Τα δικτύα επιπέδου συσκευών (Device-Level Networks) είναι πιο γενικεύμενα και επεκτάσιμα από τα δικτύα των επιπέδων των αισθητήρων. Συνδέουν έναν ευρύτερο οριθμό συσκευών και περιλαμβάνουν διανούστερες για εισόδους και εξόδους (I/O) δεδουλέμενων, οδηγήσεις κνητήρων και συσκευές απεικόνισης, ενώ είναι μεγαλύτερος και ο όγκος της μεταδόσιμης πληροφορίας. Οι συσκευές μπορεύουν να συνδέονται είτε κατευθείαν στον ελεγκτή ή καί είναι απομακρυμένες και να συνδέονται μέσω δικτύων επιπέδου συσκευής.

Ένα ανοικτό, χωρητικό επιπέδου δίκτυο που παρέχει συνδέσεις μεταξύ απλών βιομηχανικών ουσικεύων (αισθητήρων και επενεργητών) και ουσικών υψηλού επιπέδου (Programmable Logic Controllers – PLCs και PCs), είναι το δίκτυο DeviceNet (Allen-Bradley/Rockwell Automation). Προς το παρόν αποτελεί το δίκτυο με το μεγαλύτερο αριθμό εγκατεστημένων ουσιών μάτων. Το DeviceNet χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο CAN (controller area network) και παρέχει έλεγχο, διαμόφιση και δινατότητες αυλογής δεδομένων για βιομηχανικές ουσικές.

Ένα άλλο δίκτυο αυσκεύων με σημαντικό αριθμό εγκατεστημένων αυστηράματων είναι το Profibus-DP (Siemens). Υποστηρίζει αναλογικά αλλά και ψηφιακά σήματα και έχει ευρεία χρήση για αυσκεύες, απορριμμένες σημειώσεις I/O και οδηγήσεις κινητήρων. Η φυσική υπόσταση του Profibus-DP βασίζεται στο πρωτόκολλο επικοινωνίας RS-485. Τόσο το Profibus-DP όσο και το DeviceNet δεν είναι σχεδιασμένα για εφαρμογές με υψηλές απαιτήσεις ασφάλειας.

Το προηγμένη οικογένεια δικτύων σε χρήση σήμερα είναι τα δικτύα ελέγχου διεργασιών. Με τη χρήση των συστημάτων αυτών, παρέκειται διανοτάτως σύνθετος τόπος του προηγμένου εξοπλισμού μέτρησης όσο και του ελέγχου διεργασιών. Μεταξύ των μεταφράσματων δεδουλώματων υπάρχουν και αυτά που αφορούν πληροφορίες διάγνωσης. Στο ίδιο δικτύο

μπορούν να συντάχουν από απλοί αισθητήρες μέχρι πολύπλοκες αυσκεύες. Από τους πρώτους διαύλους ελέγχου διεργασιών ήταν το MODBUS (Modicon PLCs). Όμως, πλέον, οι Foundation Fieldbus και Profinet-PA κυριαρχούν ως τα πιο προηγμένα πρωτόκολλα για έλιγχο διεργασιών. Γιαφένονται δυνατότητα σύνδεσης σύνθετων συστημάτων ελέγχου και μετρήσεων διεργασιών και η φυσική τους υπόσταση βασίζεται στο πρωτόκολλο IEC 61158. Και οι δύο (σκετζίζονται με τη Siemens) είναι κυρίαρχοι της αγοράς στους διαύλους διεργασιών με σημαντικό φριμό εγκατεστημένων συστημάτων στις ΗΠΑ

- Και την Εύρωπα. Τα πλεονεκτήματα των διαύλων συσκευών και διεργασιών είναι:
 - Λιγότερες καλωδιώσεις και μικρότερος χρόνος εγκατάστασης
 - Λιγότερα σφάλματα καλωδιώσης
 - Αποκαρυστεύειν και γρήγορη εγκατάσταση συσκευών
 - Ενισχυτικό τοιντήματος πρόγνωσης και προεδροποίησης

βλαβών και άμεση διόρθωση

- Συμβατότητα συσκευών από διαφορετικούς κατασκευαστές
- Δεδομένα ελέγχου και πληροφοριών μεταδίδονται μαζί
- Λιγιά ισόρροπη ανασκευή στή του δικτύου

Σπουδασμούς θεωρεώντας επί την ικανότητα μήδιαρχη περίπτωση δικτύων είναι εκείνη στην οποία η διαδύναση γίνεται μεταξύ των ελεγκτών που λειτουργούν στο χώρο της παραγωγής. Η διαδύναση πολλαπλών ελεγκτών στη βιουχανιά διεργασίαν αυστηράσσεται ργαδία, άθωσμένη στην πατήση για «φάρκτο» έλεγχο πραγματικού χρόνου. Οι πατησίες του δικύου επιπέδου ελέγκτη αφορούν στην ορθή και αδιάλειπτη ροή των κρίσιμων για έλεγχο δεδομένων. Οι χρόνιοι μετάδοσης πρέπει να είναι σταθεροί και οντηπρέσσοι από την πιθανή αύσηση νέων συσκευών στο δικύο ή την αποδύναση ήττα παρακόπινων.

Για διασύνδεση ελεγκτών, η Rockwell Automation σχεδίασε το ControlNet, ένα υψηλού επιπέδου δίκτυο, χρησιμοποιώντας το πρωτόκολλο CIP. Ακόμα, το Profibus-FMS είναι ένας διάλογος ελέγχου που γενικά χρησιμοποιείται για επικοινωνία μεταξύ αυτομάτων DCN (Distributed Control Systems) και PLC (κυρίως της Siemens), ενώ το Ethernet με χρήση TCP/IP ή UDP/IP είναι ένας ισχυρός ανταγωνιστής που πολύ γρήγορα

κερδίζει την προτίμων.

Το δίκτυο Ethernet αλλάζει διαίτηρης αναφοράς, καθώς διαθέτει αρκετά ενασχωματωμένα ΙΠ πρωτόκολλα και είναι το πιο δημοφιλές δίκτυο το οποίο μπορεί να λειτουργεί όχι μονάχα σε ένα, αλλά σε πολλαπλά επίπεδα ενός συστήματος αυτοματισμού. Οι κατασκευαστές συστημάτων ελέγχου επιλέγουν το Ethernet για να αποφύγουν ασυμβοτερίες με διάφορους άλλους κατασκευαστές και αυτό γιατί παρέχει ομαλή λειτουργίκαστρα μεταξύ των διαφόρων προϊόντων σχετικών με τα δίκτυα ελέγχου. Το Ethernet παρέχει αρκετούς ρυθμούς μετάδοσης δεδομένων και αποτελεσματική διόρθωση αρμάτων. Μάζε με τη διαδικτύωση των υψηλών τακτητών μεταφορών δεδουλώντας, το Ethernet παρέχει ακόμα ανώτερη τεχνολογία συγκρινόμενη με όλα δίκτυα ως προς την ευκολία πρόσβασης από το Internet, ως προς το ότι είναι ανοικτής αρχετυπίας και ως προς την εγκαίνια συλλογής εναπότελσης και συντήρησης.


Τέλος, κοιτάζοντας στο απότελος μέλων, θα διαπιστώθηκε ότι η αναφέρεται η ιδέα ενός νέου τύπου δικτύωσης, η οποία αναπτύσσεται αυτή τη στιγμή στο MIT. Ήταν ήδη του πρόσφατα εκπόνητος Δημήτρου Δερτούζα, διευθυντή του Εργαστηρίου της Επιστημονικής Υπολογιστών στο MIT, η οποία ενωμένως με την εξελίξιση στην ερευνητική πρόγραμμα Οχυρών. Στόχος, ανάμεσα σε άλλους, είναι η δημιουργία ενός τοπικού δικτύου, σε ένα κτήριο για παραδείγμα, το οποίο θα αποτελείται από σημεία πληροφόρησης. Σε αυτά τα σημεία οι εργαζόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να ρυτωνάν στις τοις ενδιφέρει. Εδώ καθιστάμε υπολογιστές με σύστημα αναγνώρισης φωνής και πρόσβαση στο internet θα μπορούν να αποντούν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Το σύστημα προβλέπεται να μπορεί να διασυνδέει ακόμη και οικακές ασκευές και να δίνει τη δυνατότητα για τον έλεγχο τους, ή τη διάγνωση της κατάστασής τους από απόσταση μέσω internet. Ένας άλλος στόχος του προγράμματος, είναι η δημιουργία ενός, τοπικού δικτύου αισθητήρων νέας γενιάς, οι οποίοι θα μπορούν να υπολογίζουν τις σημειώσεις ποποτάρισματος μεταξύ των χωρών τη χρήση κάποιου

σημείου αναφοράς. Ένα τέτοιο δίκτυο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για παράδειγμα στην αναγνώριση της θέσης αυτόνομων ρομποτικών μηχανισμών σε πραγματικό χρόνο.

Διαγνωστική και Παρακολούθηση

Ένας τομέας ο οποίος πλαισιώνεται απότομάς μεγάλη ανθρωπινή προσπάθεια, είναι αυτός της διαγνωστικής και παρακολούθησης λειτουργιών στο χώρο παραγωγής. Παραδοσιακά, αλλά ακόμη και σήμερα, η διάγνωση βλέψεων σε μηχανήστα της γραμμής παραγωγής είναι μια επίπονη υπόθεση που αυνά περιλαμβάνει την επίσκεψη ειδικευμένου τεχνικού για τη διάγνωση της βλέψεως, τις περισσότερες φορές από τη μητρική εταιρεία. Δεν είναι και απόνια να κρειεστεί επίσκεψη τεχνικού από το εξωτερικό, οπότε στο σημαντικό κόστος, εργασίας του τεχνικού, προσθίνεται έξοδος μεταφοράς και διαβίωσης. Εναλλακτικά, μια βιομηχανία μπορεί να παπασκεύει μόνιμη ειδικευμένο πρωστάκι για την υποστήριξη των συστημάτων της, με προφορή σημαντική οικονομική επιβύρωση. Η κατάσταση είναι προβληματική, διαιτεί πάντα όταν η πιο συνήθης λύση του τεχνικού προβλήματος είναι μια απλή σύλιση της μπακίνης.

Σχήμα 3. Διαστάσεις των ΕΒΧ. (Πηγή: wwwpcl04.org)

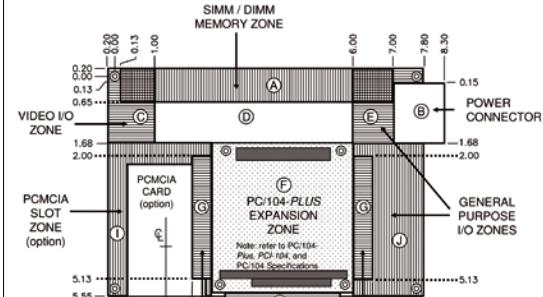

Σχήμα 3. Διαστάσεις των ΕΒΧ. (Πηγή: wwwpcl04.org)

PC/104	EPIC	EBX
90 mm x 96 mm 86.4 cm ²	115 mm x 165 mm 189.8 cm ²	146 x 203 mm 296.4 cm ²
3.550 in x 3.775 in 13.4 in ²	4.528 in x 6.496 in 29.4 in ²	5.75 in x 8.0 in 46.0 in ²

Σχήμα 4. Σύγκριση διαστάσεων μεταξύ PC/I04, EPIC και EBX. (Πηγή: www.epic-sbc.org).

παρακολούθηση πολλών επεξεργαστών και αισθητήρων από προσωπικό υπολογιστή. Καθώς μάλιστα το Ethernet έχει τόσο ευρεία κρήτη, μπορούν να διασυνδέουν ένακλιτα και φροτάρι υπολογιστές στο δίκτυο παρακολούθησης των δεδουλών, από διάφορα σημεία του εργοστασίου που διαθέτουν θύρες πρόσβασης, κατό το οποίο δεν συμβαίνει όταν χρησιμοποιούνται συμβατικά βιομηχανικά δίκτυα, τα οποία απαιτούν επιπλέον εξοπλισμό.

Προωχώντας ακόμα ένα βήμα στις ανεξάντηλτες προσπεικές της τεχνολογίας, για τη συγκέντρωση των δεδουλεύντων των αιθηθήτων μπορούν να χρησιμοποιηθούν ασύρματα (wireless) δίκτια. Με αυτό τον τρόπο, μάλιστα, θα μπορούσε ένας τεχνικός συντήρησης εφοδιασμένος με φορητό υπολογιστή, να παρακο-

αυτοματισμό

λουσέ εισόδους/εξόδους ενός PLC από οποιοδήποτε σημείο του εργοστασίου χωρίς να κάνει καμά καλωδιακή σύνδεση. Η απαιτούμενη κάρτα για πρόσβαση σε ασύρματο δίκινο από φορητό υπολογιστή είναι κοινός και φθηνός εξοπλισμός. Μέων του ασύρματου δίκινου, ο τεχνικός θέλει πρόσβαση και στον παγκόσμιο ιστό, όπου οι περιοδικές κατασκευάστριες εταιρείες παραδέχονται πιλήρεις τεχνικές πληροφορίες για τον εξοπλισμό τους. Εποι, η εύρεση τεχνικών χαρακτηριστικών, ή ενός ακόμη μηχανήματος, θα ήταν υπόθεση λεπτών και θα μπορούσε να γίνει άμεσα, χωρίς να απομακρυθεί ο τεχνικός από το υπό παρακαλέσθηση μηχάνη.

Από την άλλη, η χρήση ασύρματων δίκινων μπορεί να είναι προβληματική, εάν οι αισθητήρες στους οποίους αφορά χρησιμοποιούνται για μετάδοση δεδομένων σε αυτόματα ελεγκτικά συστήματα. Καθώς είναι ακόμη πρόσφατη τεχνολογία, υπάρχουν προβλήματα περιοδικής διακοπής δίκινου και βραδυτήρης μεταφοράς δεδομένων - ανεπίτρεπτα σε συστήματα ελέγχου. Αυτά τα προβλήματα πάντας έχουν άλλαστες επιπτώσεις σε συστήματα που είναι αποκλειστικά υπεύθυνα για παρακαλέσθηση.

Πέρα από τη μεταφορά δεδομένων, η σύγχρονη τεχνολογία, έχει επιδράσει και στο επίπεδο των αισθητήρων. Αρκετοί αισθητήρες, πικ. προσέγγισης, είναι γενικά απλές και αυτόνομες διατάξεις, που όμως χρειάζονται ηλεκτρική ισχύ. Αυτό σημαίνει ότι είπει ο αισθητήρας ότι χρειάζεται καλωδιακή σύνδεση, για την παροχή ισχύος, είτε τη χρήση μπαταρίας. Στην πρώτη περιπτώση σε όσα μηχανήματα παρουσιάζουν κινούμενα μέρη παρατηρείται συνεχής φθορά καλωδίων λόγω της επαναλαμβανόμενης κάμψης τους, ενώ στη δεύτερη οι μπαταρίες, χρειάζονται συντηκάσταση και φρώνων τα πρόγραμμα συντήρησης. Ένα πάντα στο δύο ενδεχόμενα αποτελούσε αναγκαίο κακό, μέχρι πρόσφατα, όπου η ABB οσχείσει αισθητήρα προσέγγισης που λειτουργεί ασύρματα και χωρίς μπαταρία. Αυτό επιπλέονται μέρους συστήματα που χρησιμεύουν ηλεκτρομαγνητικά μέσων ή γύρω από ένα μηχάνημα για την τριφοδοσία με ισχύ όλων των ασύρματων αισθητήρων του. Οι αισθητήρες μπορούν να εκπέμπουν σε υψηλές συχνότητες προς μία σταθερή βάση συλλογής δεδομένων, χρησιμοποιώντας παρόμοια τεχνολογία με εκείνην τη Bluetooth. Η ABB οσχείσει να επεκτείνει την τεχνολογία και σε άλλους αισθητήρες.

Βιομηχανικό Έλεγχος, Υπολογιστές Μονής Κάρτας (SBC) και Ενσωματωμένοι Υπολογιστές (Embedded PC)

Η αιδανόμενη ανάγκη για μείωση του μεγέθους και του κόστους των μηχανών με ταυτόχρονη αύξηση της παραγωγικότητάς τους, απαιτεί νέες και πιο έξιπτες λύσεις στο σκεδιασμό των ελεγκτών τους. Μεγάλο ρόλο προς αυτή την κατεύθυνση παίζουν οι υπολογιστές μονής κάρτας (Single Board Computers, SBC). Βέβαια, οι υπολογιστές μονής κάρτας, δεν είναι απορίητρας ... μονής κάρτας. Συνήθως, αποτελούνται από μια βασική κάρτα που περιλαμβάνει τον επεξεργαστή, τη μνήμη και δίσκο I/O και η οποία έχει τη διατάξη να λειτουργεί αυτόνομα ως υπολογιστής. Η κάρτα αυτή συνοδεύεται από διάφορες κάρτες επέκτασης ανάλογα με την εφαρμογή. Οι κλασικοί υπολογιστές χτίζονται πάνω σε μια βασική κάρτα,

η μητρική, στην οποία προστίθενται άλλες δευτερεύουσες. Η ανάπτυξη της τεχνολογίας των ολοκληρωμένων κυκλωμάτων, έβασε τη διατάξη της ενοποίησης των διαφορετικών καρτών ενός υπολογιστή σε μια ανοίγοντας έτσι ότι το δρόμο στους SBC. Οι πρώτοι SBC ήταν ιδιοκατασκευές και δεν υπήρχε τυποποίηση των μεγέθων, ενώ σχεδιάζονταν για κανονοποίηση συγκεκριμένων κάθε φορά συναγκών. Το αποτέλεσμα ήταν να υπάρχουν SBC με διαφορετικούς τύπους επεξεργαστή, διατάξης, επέκτασης και τρόπο προγραμματισμού, ανάλογα με την εφαρμογή και τις προτυπωμένες συχνότητες στην εποικονόμηση.

Καθώς η αγορά των SBC μεγάλων, εμφανίστηκαν τα πρώτα βιομηχανικά πρότυπα. Το πρώτο ήταν το Multibus 1 της Intel, στη δεκαετία του 70. Ήταν αρκετά μεγάλο (675 × 12 in) ώστε να χωρά τα αναγκαία ολοκληρωμένα κυκλώματα για τη δημιουργία ενός υπολογιστικού αυτοσήματος σε μια κάρτα. Μεταγενέστερα πρότυπα είναι τα Pro-Log/Mostek STD Bus, Motorola Exorbus και VME bus. Το τελευταίο είναι αρκετά δημοφιλές και φέρει το 1 δις διάλογα σε επίπεδο πιελήσεως. Αρκιά κάθε κάρτα STD Bus με μέγεθος 45 × 65 in, μπορούσε να προγραμματίστοι μόνο μέσα λειτουργία. Καθώς όμως όλοι και περισσότερες λειτουργίες ενωμένων παραστάσεων σε όλο και μικρότερα ολοκληρωμένα κυκλώματα έγινε δυνατή η δημιουργία υπολογιστή μονής κάρτας και με αυτό το πρότυπο.

Η δεκαετία του 80 χαρακτηρίζεται από την ανάπτυξη της τεχνολογίας ολοκληρωμένης μεράλης και πολύ μεγάλης κίμωνας (LSI, VLSI) στην κατασκευή ολοκληρωμένων κυκλώματων. Το αποτέλεσμα ήταν η αύξηση της πυκνότητας των ολοκληρωμένων κυκλώματων με ταυτόχρονη μείωση του κόστους και αύξηση της σύστασης τους. Αντί για ένα σύστημα πολλών καρτών έγινε δυνατή η κατασκευή ενός ολοκληρωμένου υπολογιστικού αυτοσήματος σε μια κάρτα.

Αυτή η εξέλιξη έκανε τους μηχανικούς σκεδιαστές να εγκαταλείψουν σταδιακά τις ιδιοκατασκευές και να στραφούν στην αγορά όπου έβρισκαν έτοιμες και πιένων οικονομικές λύσεις ενώ ταυτόχρονα ελαχιστοποιούσαν το χρονικό διάστημα μεταξύ σκεδισμούς και διάθεσης των προϊόντων τους. Όμως, ενώ από τη μέρια του υλικού υπήρχε μεγάλη ανάπτυξη, το λογισμικό αποτελούσε ακόμη πρόβλημα, αφού δεν υπήρχαν αντίστοιχα πρότυπα και επομένως η φάση προγραμματισμού των SBC ήταν πολύτικη και χρονοβόρα. Στο τελευταίο πρόβλημα η λύση δίνεται από τους γνωστούς μας προσωπικούς υπολογιστές (PC). Το PC επηρέασε αποφασιστικά, αν όχι επαναστατικά, κάθε μορφή δραστηρότητας του ανθρώπου, από τη βιομηχανία μέχρι την τέχνη. Δεν θα μπορούσε να αφήσει ανεπτρέπεστη την τεχνολογία των SBC. Η περίσταση διδόστηκε των PC έχει δημιουργήσει εδώ μόνο ένα de facto πρότυπο, αλλά και μια γενιά μηχανικών και τεχνικών εκπαιδευμένων σε αυτούς. Σήμερα λοιπόν, αν και υπάρχει ακόμα μια μεγάλη ποικιλία SBC, σε πολλούς μεταξύ τους βασίζονται στην αρχιτεκτονική των PC. Ο λόγος είναι ότι η συγκεκριμένη αρχιτεκτονική, ενώ δεν είναι ποια αποδοτική και "έξυπνη", από άλλες, το αντίθετο μάνιστα, είναι συμβατή με την περάστια δέξιαινη παγκοσμίως.

Καθορίζει τη διαδικασία επιλογής. Υπάρχει ένας πολύ μεγάλος αριθμός λογισμικών εργαλείων, τα οποία λόγω ας πολύ όλοι οι μηχανικοί και τεχνικοί γνωρίζουν, που κάνει τα SBC που είναι βασισμένα στην αρχιτεκτονική των PC εξαιρετικά δημόφιλη. Σήμερα τα SBC περιέχουν όλα τα τμήματα ενός τυπικού PC δύναμης, κτλ. Με τακτήτες που υπερβαίνουν το 1 GHz, όλο και πιο γρήγορα κατασκευάζονται στις οποίες κάποια κυριαρχούν σαν οι μικροελεγκτές, τα PLC και οι ιδιοκατασκευές. Συνήθως προγραμματίζονται για συγκεκριμένες λειτουργίες και κυρίως χρησιμοποιούνται στον αυτοματισμό και έλεγχο βιομηχανικών διάρροπτων SBC μεγαλύτερων μεγέθους, όλα μέχρι τώρα δεν έχει δημιουργηθεί κάπιο πρότυπο. Ένα υπό τέσσερα πρότυπο είναι το EPIC (Embedded Platform for Industrial Computing), το οποίο, από την άποψη των διαστάσεων έρχεται να αυμητήρωσε το PC/104 και το EBX. βλ. Σχ. 4.

Είναι σαδένιο το δημιότατο από το PC/104 άλλα σκεδόν το μιασό από το EBX. Ενώ δηλαδή είναι αρκετά μικρό σε σύστημα με το EBX, από τη μέχρι τη διατάξη να υποστηρίξει μεγαλύτερους επεξεργαστές με το αναγκαίο σύστημα ψύξης και από την άλλη διαθέτει περισσότερο χώρο για τους βιομηχανικούς συνδέσμους (connectors). Και αυτό το πρότυπο, όπως και το EBX, περιέχει το δεκάριο PC/104 κάρτας επέκτασης.

Στο δρόμο αυτού, προγράφουμε συνοπτικά τις κυριότερες τεχνολογίες βιομηχανικών δίκινων, διαγνωστικής, παρακολούθησης και ελέγχου. Αν και αυτές έχουν ήδη αλάξει το τοπίο της παραγωγής, αναμένεται ότι με την εξέλιξη στις επικοινωνίες, τη μηχανικών τηλεκτρονικών την εισαγωγή των MEMS (Micro-Electro-Mechanical Systems) και τη δημιουργία επαναφοριμοτούμενου λογισμικού σώματος σημαντικότερες αλλαγές θα παρατηρηθούν στα μέλλον. Επειδή οι αλλαγές αυτές συνήθως μείωνουν το κόστος της παραγωγής ενώ αυξάνουν την ποιότητα και τη διατάξη παραγωγής εξτομιζουμένων προϊόντων, πρέπει τα παρακολουθούνται στενά και να υιοθετώνται κατά περίπτωση ενοικιώντας την ανταγωνιστικότητα της κάθε επιχείρησης.

Βιβλιογραφία

1. <http://www.controldesign.com>
2. <http://www.future-fab.com>
3. <http://www.manufacturing.net>
4. <http://www.hbm.com>
5. Supporting Manufacturing through e-Diagnostics. Remote Connectivity; Intel Information Technology White Paper; 2003.
6. Περιοδικό "Sensors", www.sensorsmag.com, Advanstar Publications.
7. <http://www.oxygenics.mits.edu/>
8. <http://www.pcl04.org>
9. <http://www.epic-sbc.org>

ούστιμα ψύξης.
Επίσης υπάρχει η διατάξη να συνδεθούν επάνω του κάρτες επέκτασης PC/104 για επιπλέον λειτουργίες εισόδου/εξόδου. Τυπικά ένα EBX περιλαμβάνει τον επεξεργαστή, τη μνήμη RAM, αποθηκευτικό χώρο Flash Disk, αεριασές, παράλληλες και USB θύρες, δίκινα και ελεγκτή video. Επιπλέον έχει τη διατάξη πέντε στην απόψη των διαστάσεων επέκτασης.

Στο δρόμο αυτού, προγράφουμε συνοπτικά τις κυριότερες τεχνολογίες βιομηχανικών δίκινων, διαγνωστικής, παρακολούθησης και ελέγχου. Αν και αυτές έχουν ήδη αλάξει το τοπίο της παραγωγής, αναμένεται ότι με την εξέλιξη στις επικοινωνίες, τη μηχανικήν τηλεκτρονικών την εισαγωγή των MEMS (Micro-Electro-Mechanical Systems) και τη δημιουργία επαναφοριμοτούμενου λογισμικού σώματος αλλαγές θα παρατηρηθούν στα μέλλον. Επειδή οι αλλαγές αυτές συνήθως μείωνουν το κόστος της παραγωγής ενώ αυξάνουν την ποιότητα και τη διατάξη παραγωγής εξτομιζουμένων προϊόντων, πρέπει τα παρακολουθούνται στενά και να υιοθετώνται κατά περίπτωση ενοικιώντας την ανταγωνιστικότητα της κάθε επιχείρησης.

¹ Μεταδιδακτορικός Ερευνητής, Εργαστήριο Αυτομάτου Ελέγχου, (ΕΑΕ), Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ.
² Υποψήφιος Διδάκτορας, Εργαστήριο Αυτομάτου Ελέγχου, (ΕΑΕ), Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ.
³ Υποψήφιος Διδάκτορας, Εργαστήριο Αυτομάτου Ελέγχου, (ΕΑΕ), Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ.
⁴ Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Αυτομάτου Ελέγχου, (ΕΑΕ), Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ.